




REV	OPT'S	DATUM	PROJEKTOVAO	KONTROLISAO	ODOBRILO	ODOBRILO	ODOBRILO	M.Z. J. J.	REDNI BROJ: .	ENTEL a.d.		
										ME ENERGOPROJEKT		
										INV. / OBJ. JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		
										TE "MORAVA"		
										UGOVOR BROJ: 16-EN/11		
										PROJEKTOVAČ N.R. M.R. J.I. M.D.		
										KONTROLISAO ODOBRILO ODOBRILO		
										DATUM: 10. 2011. RAZMERA: .		
										CRTEŽ BROJ: E11016-E001		
										NAZIV: IDEJNI PROJEKAT - ELEKTROTEHNIČKI DEO REKONSTRUKCIJA ELEKTROFILARSKOG POSTROJENJA SITUACIJA OBJEKTA		

[illegible]




LEGENDA:

- ① TRANSFORMATOR 6/0,4kV;1000kVA
- ② RAZVODNO POSTROJENJE 0,4kV;50Hz
- ③ NAPOJNO-UPRAVLJAČKI ORMANI  
VN JEDINICA EF
- ④ NAPOJNO-UPRAVLJAČKI ORMANI  
SISTEMA OTRESAČA I GRAJAČA
- ⑤ PLC KABINET

[illegible]

GLAVNO NAPAJANJE SISTEMA EF  
POSTOJEĆI RAZVOD 6KV POLJE 29


REZERVNO NAPAJANJE SISTEMA EF  
POSTOJEĆI RAZVOD 6KV POLJE 31



NAPOМЕНА:  
ОБЛАКОМ СУ ОЗНАЧЕНИ ДЕЛОВИ СИСТЕМА ЕФ  
КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ.

LEGENDA:


- ENERGETSKI TRANSFORMATOR
- PREKIDAC SA MOTORNIM POGONOM
- PREKIDAC SA RUCNIM POGONOM
- STRUJNI TRANSFORMATOR



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ENERGOPROJEKT**  
ENTEL a.d.

0,4kV RAZVOD, CS

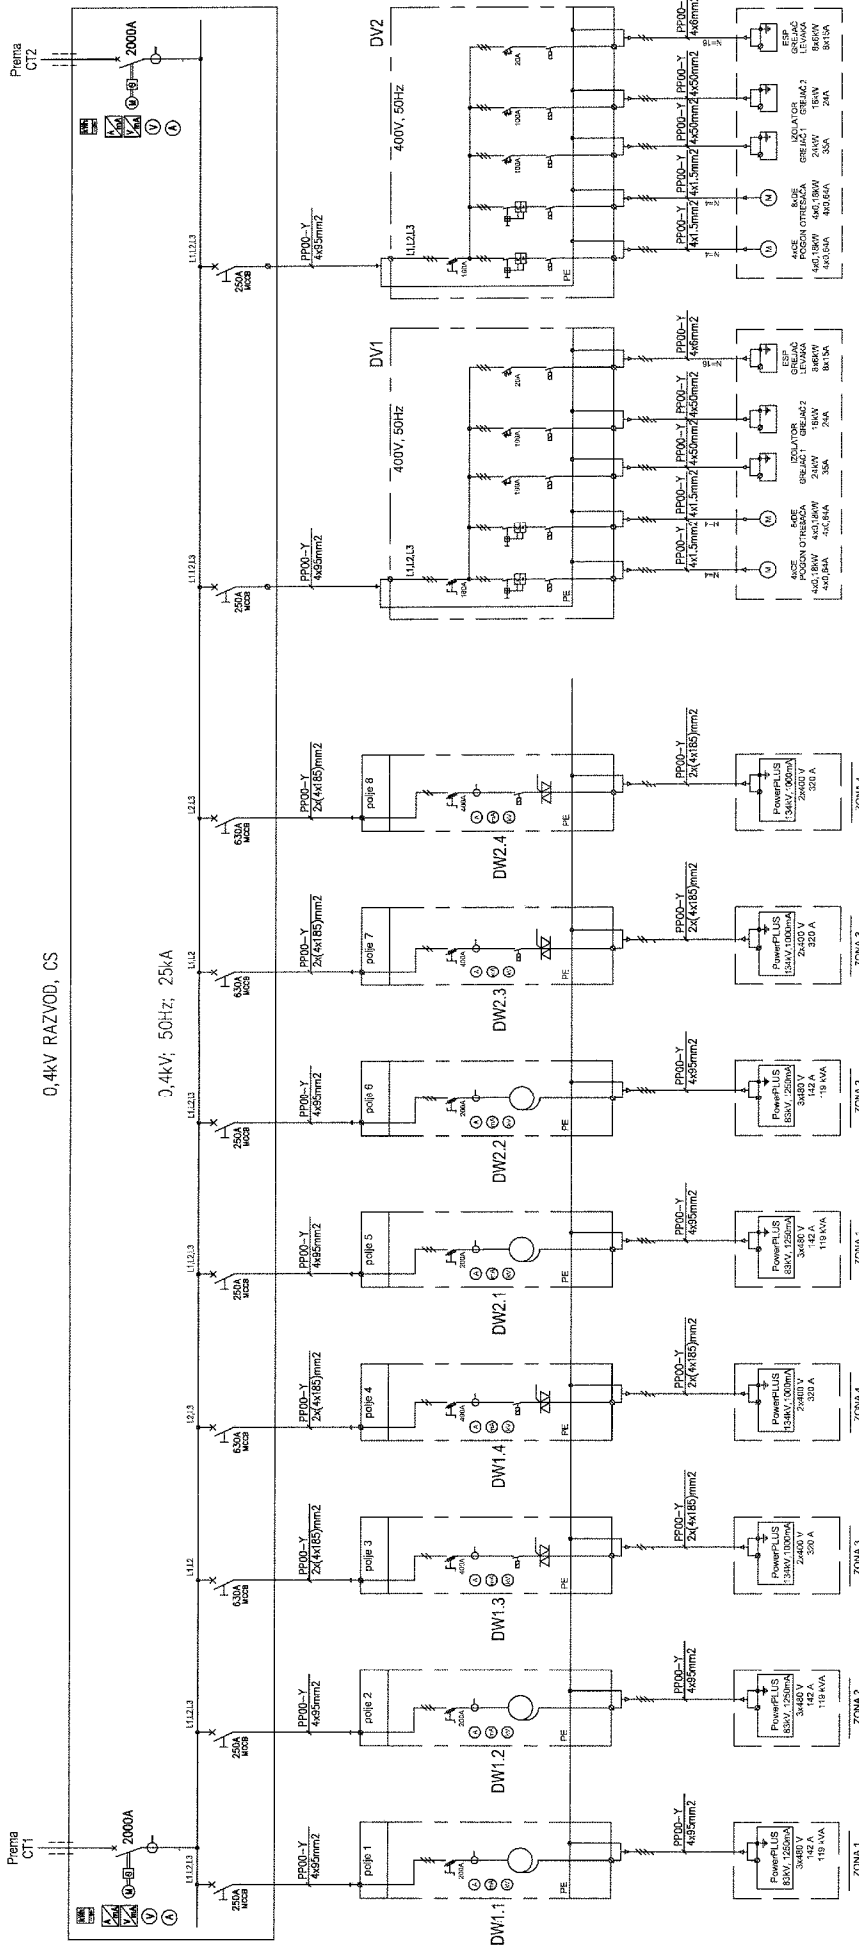


# LEGENDA:

- CT1, CT2 TRANSFORMATOR 6/0,4kV/2000kVA
  - CS RAZVODNO POSTROJENJE 0,4kV/50Hz
  - DW1.1-1.4, DW2.1-2.4 NAPOJNO-UPRAVLJAČKI ORMANI
  - DV1, DV2 NAPOJNO-UPRAVLJAČKI ORMANI
- SISTEMA OTRESAČA I GRAJAČA



NAZIV:		INOV. / OBJ.		PROJEKTOVAO		N.R.		UGOVOR BROJ:		JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE		TE "MORAVA"		ID ENE		E11016-E005		LIST 01		00 01		REV. 0	
REKONSTRUKCIJA ELEKTROFILTARSKOG POSTROJENJA		16-EN/11		OBRADIO		M.R.		DATUM: 10. 2011.		KONTROLISAO		J.I.		OBRADIO		M.D.		PROJEKTOVAO		KONTROLISAO		OPIS	
JEDNOPOLNA ŠEMA 0,4kV NAPAJANJA SISTEMA EF		16-EN/11		OBRADIO		M.R.		DATUM: 10. 2011.		KONTROLISAO		J.I.		OBRADIO		M.D.		PROJEKTOVAO		KONTROLISAO		OPIS	
CRTEŽ BROJ:		16-EN/11		OBRADIO		M.R.		DATUM: 10. 2011.		KONTROLISAO		J.I.		OBRADIO		M.D.		PROJEKTOVAO		KONTROLISAO		OPIS	
SISTEMA OTRESAČA I GRAJAČA		16-EN/11		OBRADIO		M.R.		DATUM: 10. 2011.		KONTROLISAO		J.I.		OBRADIO		M.D.		PROJEKTOVAO		KONTROLISAO		OPIS	

[illegible]

